

RELATÓRIO DE ENSAIO COMPLEMENTAR

Pedido nº: P12033

Unidade: FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Solicitante: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
End: AV. PROF. LINEU PRESTES, TRAV. 12, Nº 350 (BIBLIOTECA FLORESTAN FERNANDES)
Cidade: SÃO PAULO **Estado:** SP
A/C.: SRA. MARIA APARECIDA LAET **Pontos Amostrados:** 65
Data da Retirada de amostra: 21, 22 e 23/10/2015

LAUDO DA QUALIDADE DO AR INTERIOR COMPLEMENTAR

Laboratório de Ensaio segue todos os procedimentos da ABNT NBR ISO/IEC 17025.

Parâmetro(s) não acreditado(s): Aerodispersóides.

Interpretação dos Resultados

Tabela 1
Norma Técnica 004

Os seguintes resultados foram obtidos na avaliação da Concentração de Aerodispersóides nos ambientes interiores.

Local	Aerodispersóides	Situação Atual
	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
Faixa recomendável	< 80	
Ar Externo - 21/10	21	---
Ar Externo - 22/10	27	---
Ar Externo - 23/10	23	---
2º Andar Diretoria	23	Dentro dos Parâmetros
2º Andar Secretaria	34	Dentro dos Parâmetros
2º Andar Serviços Internos	22	Dentro dos Parâmetros
2º Andar Obras Especiais	17	Dentro dos Parâmetros
2º Andar Hall De Entrada	24	Dentro dos Parâmetros
2º Andar Processamento Técnico	18	Dentro dos Parâmetros
2º Andar Depósito Sai Corredor Fundo	21	Dentro dos Parâmetros
2º Andar Depósito Sai Corredor Entrada	23	Dentro dos Parâmetros
2º Andar Depósito Sai Corredor Centro	24	Dentro dos Parâmetros
2º Andar Sai Fundo	20	Dentro dos Parâmetros
2º Andar Sai Entrada	25	Dentro dos Parâmetros
Térreo Teses Corredor Fundo	22	Dentro dos Parâmetros
Térreo Teses Corredor Centro	23	Dentro dos Parâmetros
Térreo Teses Corredor Entrada	20	Dentro dos Parâmetros
Térreo Mapoteca Ponto 1	12	Dentro dos Parâmetros
Térreo Mapoteca Ponto 2	17	Dentro dos Parâmetros

Continuação da tabela 1


Térreo Mapoteca Cartas Topográficas Entre Deslizantes 4 E 5	25	Dentro dos Parâmetros
Térreo Hall De Entrada	13	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 1 E 2 Fundo	28	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 1 E 2 Frente	34	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 2 E 3 Fundo	17	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 2 E 3 Frente	23	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 3 E 4 Fundo	9	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 3 E 4 Frente	26	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 4 E 5 Fundo	22	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 4 E 5 Frente	24	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 5 E 6 Fundo	22	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 5 E 6 Frente	34	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 6 E 7 Fundo	9	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 6 E 7 Frente	12	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 7 E 8	17	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revista 8 E 9	15	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revista 9 E 10	21	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 10 E 11	22	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 11 E 12	13	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 12 E 13	16	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 14 E 15	23	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 15 E 16	7	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 16 E 17	8	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 17 E 18	10	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 18 E 19	10	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 19 E 20	3	Dentro dos Parâmetros
1º Andar Salão Próximo A Porta De Entrada	9	Dentro dos Parâmetros
1º Andar Salão Próximo As Janelas	19	Dentro dos Parâmetros
1º Andar Salão Próximo A Parede	6	Dentro dos Parâmetros
1º Andar Corredor De Livros 830 E 831	26	Dentro dos Parâmetros
1º Andar Corredor De Livros 840 A 833	22	Dentro dos Parâmetros
1º Andar Corredor De Livros 840 A 841	17	Dentro dos Parâmetros
1º Andar Corredor De Livros 843 A 843	20	Dentro dos Parâmetros
1º Andar Corredor Livros 843 A 850	12	Dentro dos Parâmetros
1º Andar Corredor Livros 853	16	Dentro dos Parâmetros
1º Andar Corredor De Livros Próximo A Saída De Emergência	13	Dentro dos Parâmetros
1º Andar Corredor De Livros 573 A 612	10	Dentro dos Parâmetros


Continuação da tabela 1

1° Andar Corredor De Livros 624 A 627	7	Dentro dos Parâmetros
1° Andar Corredor De Livros 709 A 759	11	Dentro dos Parâmetros
1° Andar Corredor De Livros 794 A 801	7	Dentro dos Parâmetros
1° Andar Corredor De Livros 809 A 813	24	Dentro dos Parâmetros
1° Andar Corredor Livros 820 Frente	17	Dentro dos Parâmetros
1° Andar Corredor De Livros 820 Fundo	13	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 20 E 21	5	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 21 E 22	7	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 22 E 23	18	Dentro dos Parâmetros
Térreo Deslizantes Revistas 23	12	Dentro dos Parâmetros
Subsolo Copa	14	Dentro dos Parâmetros
Subsolo Sala De Cursos	23	Dentro dos Parâmetros

Nota 1: Este Relatório de Ensaio refere-se aos itens ensaiados exclusivamente, no momento da medição. As informações complementares devem ser verificadas no Relatório de Ensaio dos parâmetros acreditados. A reprodução de parte deste somente mediante autorização do laboratório.

São Paulo, 3 de novembro de 2015

CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL.

Rogério Bueno
Químico
CRQ-IV 04152553


Solange C. Lima
Bióloga
CRBio-26981/01-D

A reprodução deste documento só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração e com o conhecimento da Conforlab Engenharia Ambiental Ltda.

FIM DO RELATÓRIO DE ENSAIO




Aerodispersóides

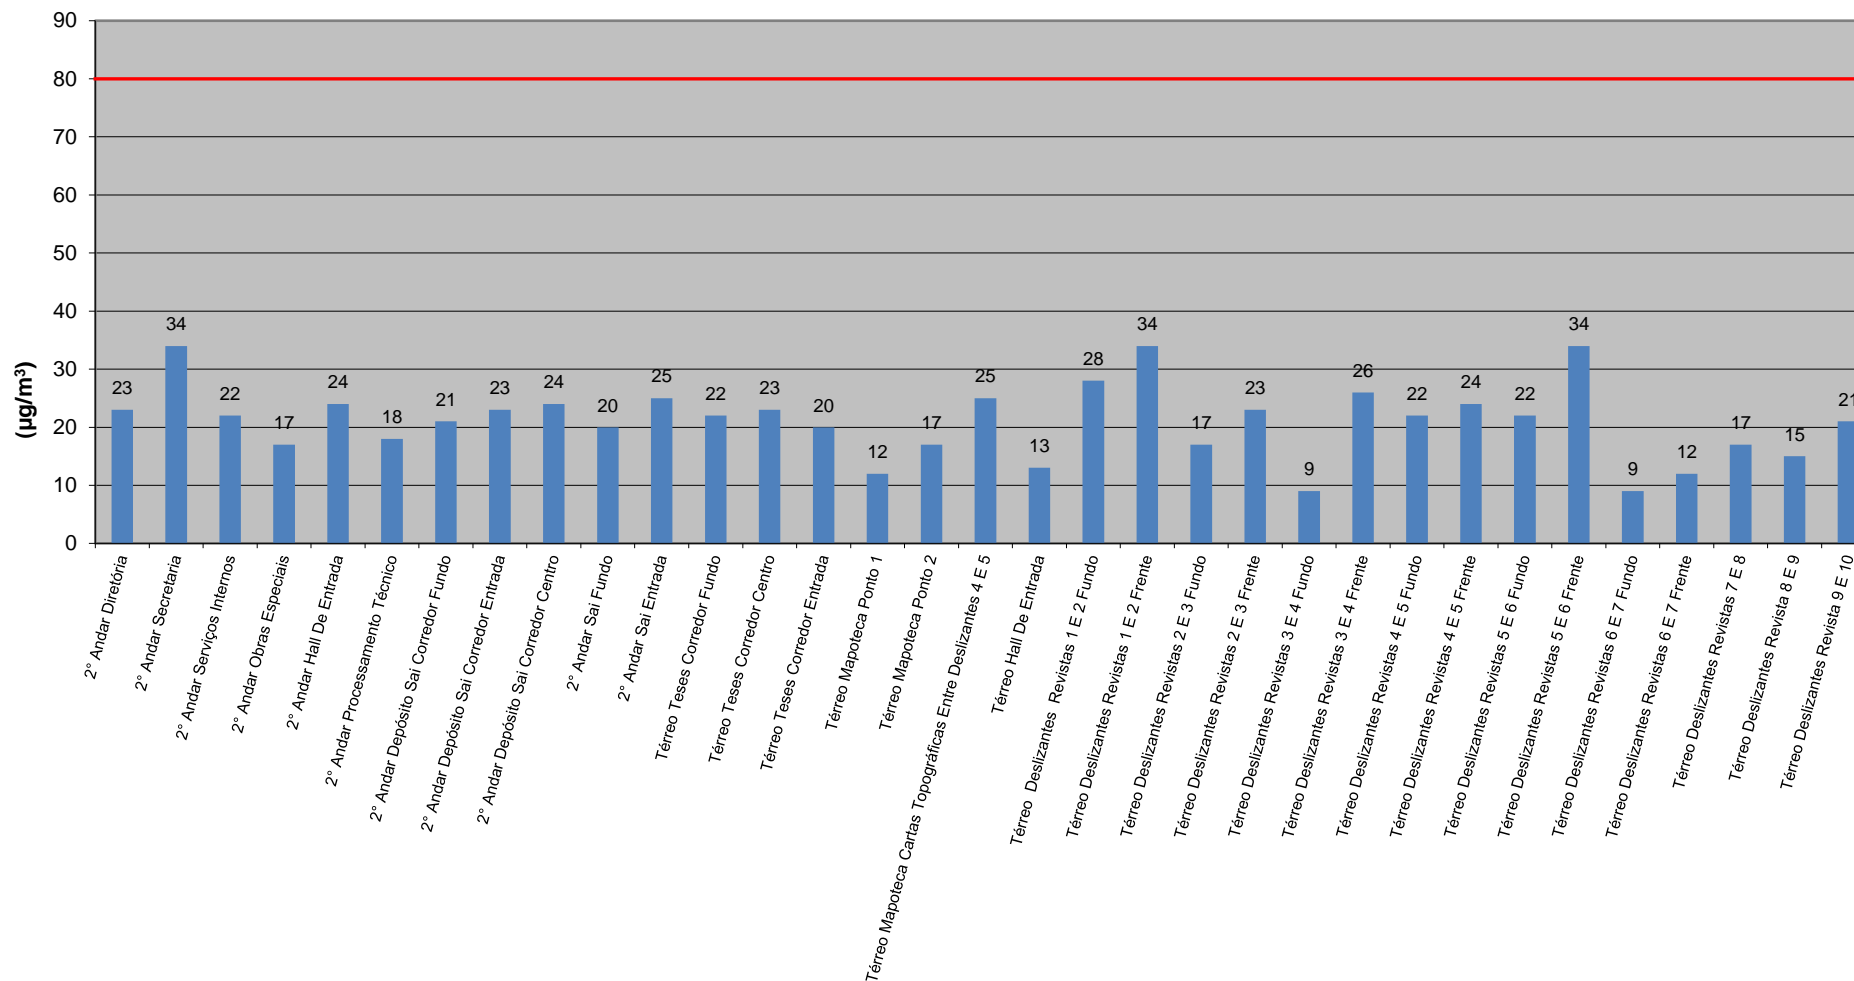

Legenda: Valor máximo aceitável: 80 µg/m³

Local

Aerodispersóides

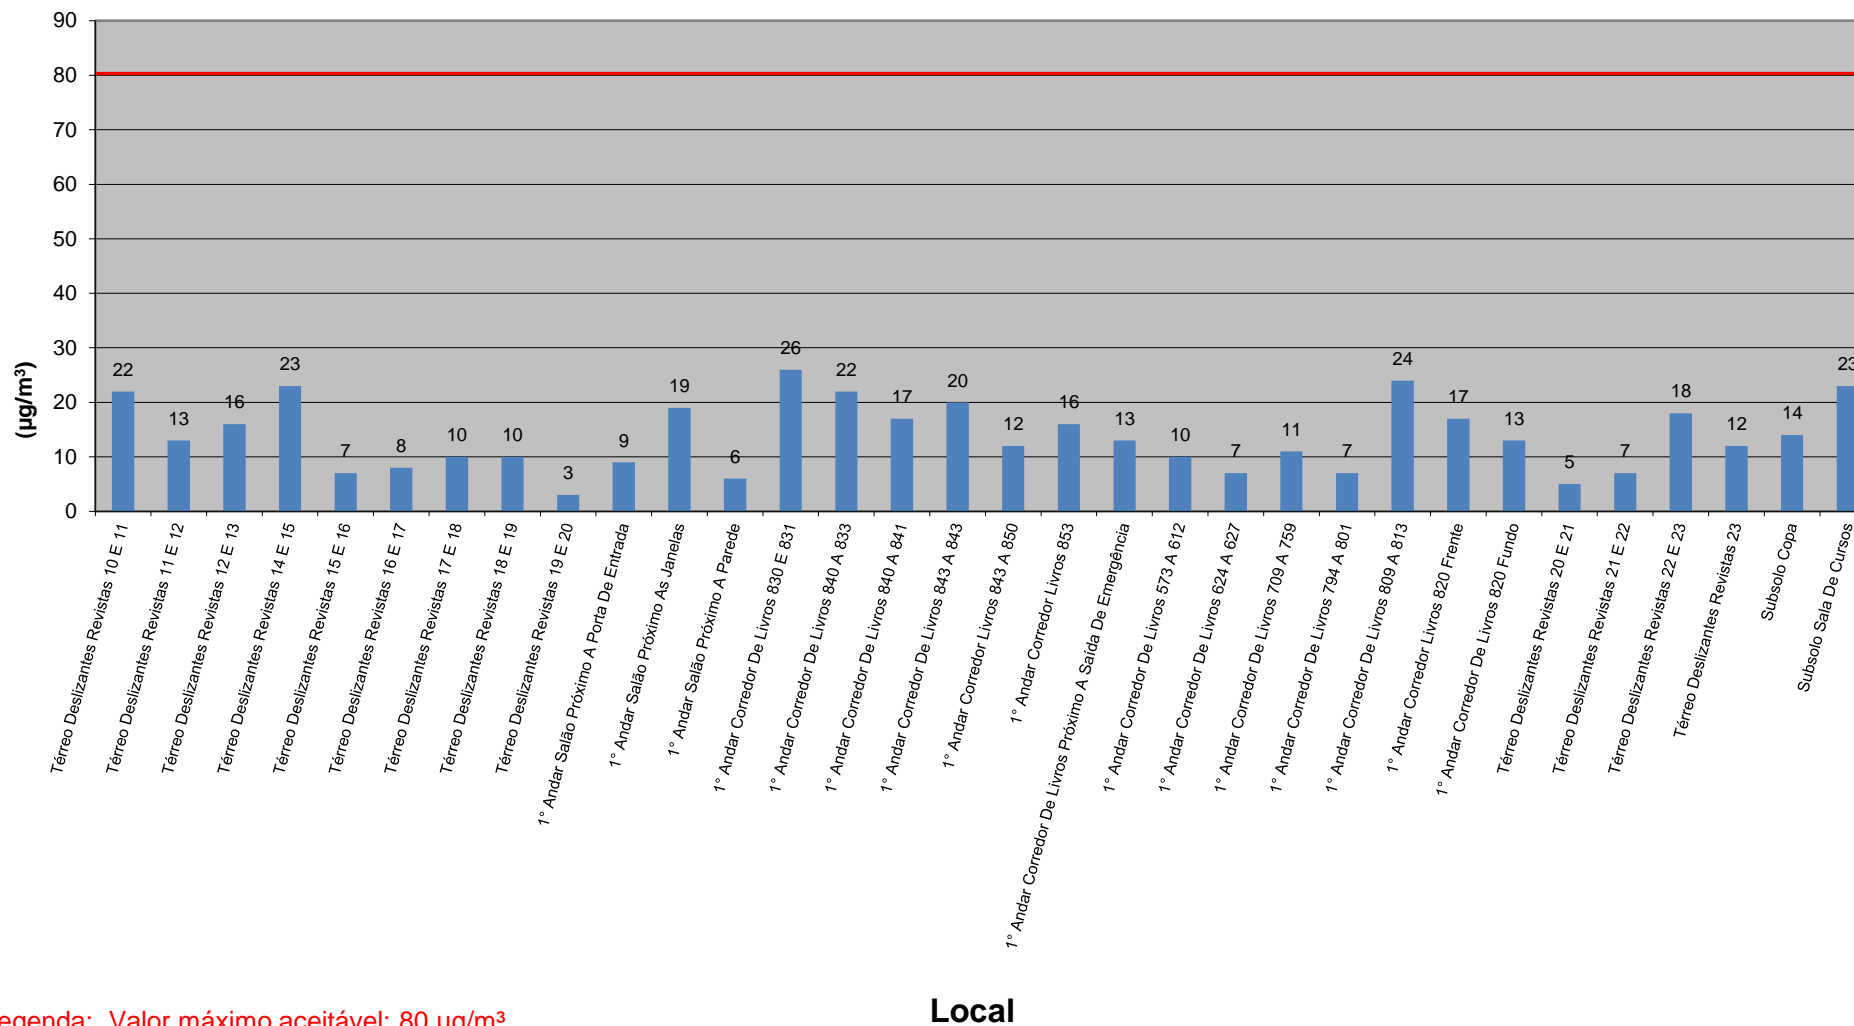

Legenda: Valor máximo aceitável: 80 µg/m³